


Plaques signalétiques


ETIQUETTES P.V.C. (code 095097)

Dimensions suivant plan EDF-CERT LS128720-A / RTE RS27

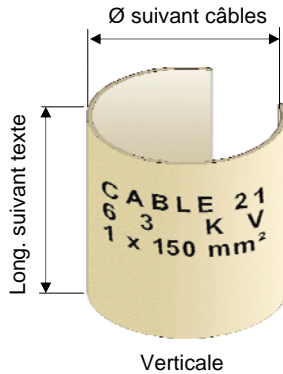

Nb. de ligne	Long.
1	50 mm
2	70 mm
3	70 mm
4	100 mm
5	120 mm

Ø du câble	Épaisseur
12 à 35	1 mm
36 à 55	1,5 mm
56 à 115	2 mm

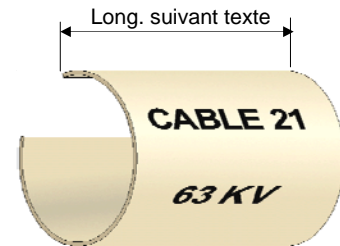


Horizontale


PVC couleur ivoire ou blanc, gravage en creux, lettres noires hauteur 6 à 11 mm

PLAQUES A BORNE P.V.C. (code 095098)

Dimensions suivant plan EDF-CERT LS128719-A / RTE RS27

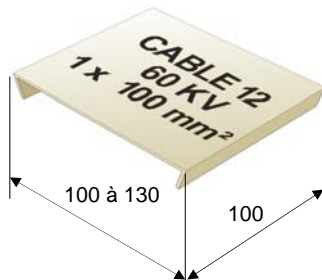

A sceller




A visser

PVC couleur ivoire ou blanc, gravage en creux, lettres noires hauteur 6 à 11 mm

PLAQUES A BORNE ABS ou PLEXIGLAS

Planche RTE RS27



Différentes couleurs, avec adhésif ou percées

FICHE DE FABRICATION

N°

Plan d'origine :

Ensemble :

PLAQUES SIGNALÉTIQUES

Date :

12/05/10

Désignation de la pièce :

ETIQUETTES DE REPERAGE

SUIVANT PLANCHE RTE - RS27-4



Plan LS 200041 du 06/11/2003

Affaire CTMS n° :

Client :



Imputation :

CABLES DE PUISSANCE

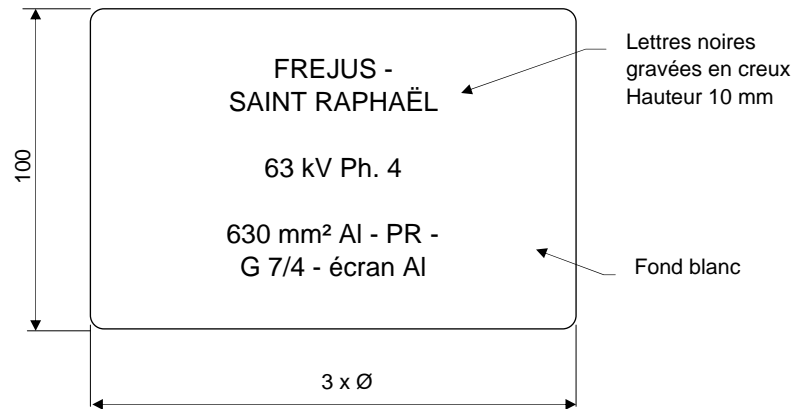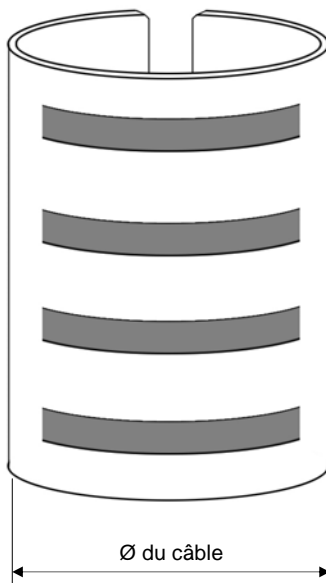

Nb. à fabriquer	Phase
4	0
4	4
4	8

CABLES DE TERRE LOCALE

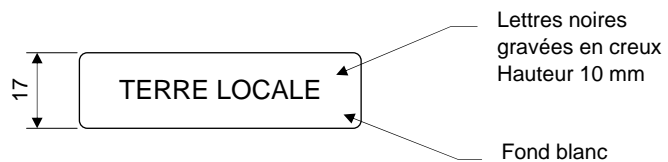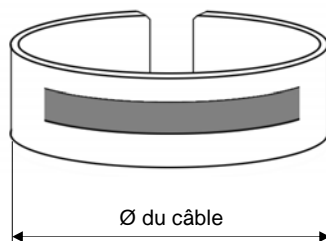

Nb. à fabriquer	
4	



36 rue des Etats Généraux
78000 VERSAILLES
(France)

Tel. 01-30-84-28-70
Fax. 01-30-21-48-53
E-mail : ctms@servii.fr